


1 PLANTA-BAIXA - SINALIZAÇÃO

1 : 50


DESCRITIVO PARA MEMORIAL


Bloco Autônomo 2 faróis 2200lumens
Bloco Autônomo com tecnologia a LED de alta potência, contendo dois faróis direcionáveis, fluxo luminoso de 2200 lumens, fabricado em plástico ABS anti-chamas, faróis em ABS com visor em policarbonato, com dissipador de calor para resfriamento dos leds, alimentação bivolt automática 110~220Vca, Bateria Gel Selada 12V - 3Ah, Autonomia de 3 horas, consumo de 12W, vida útil da bateria de 200 ciclos, de acordo com a NBR10.898, Área de cobertura de 450m², Grau de proteção IP20, peso de 1900g, dimensões de 195 x 227 x 56,4 mm



DESCRITIVO PARA MEMORIAL

Luminária de emergência autônoma
30 leds - 50/100 lumens:
Luminária de Emergência com tecnologia a LED em SMD, contendo fluxo luminoso de 50/100 lumens, acabamento em acrílico, corpo em plástico ABS anti-chamas, alimentação bivolt automática 110~220Vca, Bateria Lítio 3,7V 1000mAh, Autonomia de 3 horas no modo máximo e 6 horas no modo mínimo, consumo de 1W, vida útil da bateria de 500 ciclos, de acordo com a NBR10.898, Área de cobertura de 25m², Grau de proteção IP20, peso de 190g, dimensões de 55 x 205 x 30mm .



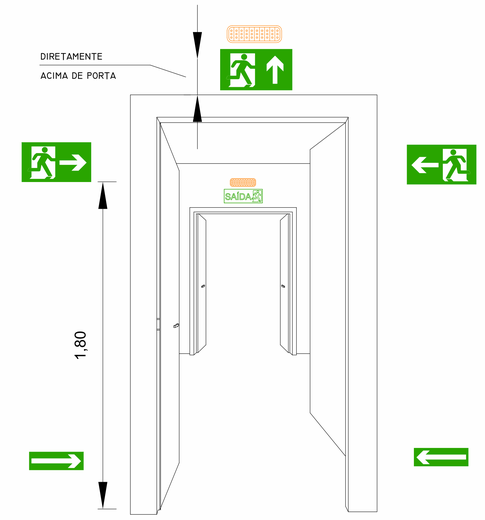

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - DIMENSIONAMENTO

A edificação é térrea, classificada como H-6 — clínicas e consultórios sem internação. O dimensionamento das saídas atende à Instrução Técnica nº 11/2025 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Para o cálculo, adota-se a área de 710,00 m² e o coeficiente de uma pessoa por 7,00 m²:

P = 710,00 / 7,00 = 101,43 → 102 pessoas.

Considerando conservadoramente toda a população utilizando a saída principal:

• Acessos e descarga: N = 102 / 60 = 1,70 → 2 unidades de passagem. Largura calculada: 2 × 0,55 = 1,10 m, devendo ser respeitada a largura mínima de 1,20 m.

• Porta principal: N = 102 / 100 = 1,02 → 2 unidades de passagem, correspondentes ao vão livre mínimo de 1,00 m, conforme item 4.5.4.3.

A porta principal projetada possui largura nominal de 1,60 m, em duas folhas, com abertura no sentido da saída. Para ser computada como 3 unidades de passagem, deverá assegurar vão livre efetivo mínimo de 1,50 m, com ambas as folhas disponíveis para abertura.

Não se aplica dimensionamento de escadas entre pavimentos. Os caminhamentos deverão atender ao Anexo B da IT 11/2025. As rotas permanecerão desobstruídas, sinalizadas e iluminadas, com continuidade até a área externa e acesso livre à via pública.

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

A sinalização de orientação e salvamento será instalada nas circulações, mudanças de direção e portas de saída, indicando o percurso de abandono da edificação e sua continuidade até o acesso à via pública.

Os extintores serão identificados por sinalização própria, instalada em posição visível, conforme a IT nº 20/2025 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A sinalização de proibição e alerta será adotada nos locais com riscos específicos, especialmente junto aos quadros e instalações elétricas, conforme as condições existentes.

A edificação não possui fogão a gás. Não se aplica sinalização referente a elevadores ou escadas entre pavimentos, por se tratar de edificação térrea sem esses elementos.

ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

O sistema de iluminação de emergência atenderá à ABNT NBR 10898:2023 e à IT nº 18/2025 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Serão utilizados blocos autônomos com acionamento automático na falta de energia elétrica, instalados nas circulações, áreas comuns integrantes das rotas de fuga e junto às saídas, conforme os pontos indicados em projeto.

O sistema garantirá autonomia mínima de 120 minutos, mantendo iluminamento mínimo de 3 lux nos locais planos e 5 lux nos locais com desníveis ou obstáculos.

A distribuição das luminárias deverá assegurar a iluminação contínua dos percursos de abandono, incluindo os trechos externos necessários à saída segura, com equipamentos adequados às condições de instalação.

Não se aplicam disposições relativas a escadas e patamares entre pavimentos, por se tratar de edificação térrea.

LEGENDA EQUIP. PREVENTIVOS

- RESERVA GLP
- ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
- ACESSO DE GUARNIÇÃO À EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
- RISCO ELÉTRICO
- ENTRADA DE ENERGIA RISCO ELÉTRICO

LEGENDA EQUIP. PREVENTIVOS

- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG 20-B:C / INSTALADO EM SUPORTE OU A 1,50m DO PISO ACABADO.
- EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO - 4KG 5-B:C / INSTALADO EM SUPORTE OU A 1,50m DO PISO ACABADO.
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L 2-A / INSTALADO EM SUPORTE OU A 1,50m DO PISO ACABADO.
- BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA A 2,10M DO PISO ACABADO SEM INDICAÇÃO DE SAÍDA - TIPO 200 LUMENS
- BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA A 4,00M DO PISO ACABADO SEM INDICAÇÃO DE SAÍDA - TIPO FAROLETE 2200 LUMENS
- BARRA ANTI-PÂNICO
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- AVISADOR SONORO-VISUAL DO SISTEMA DE ALARME
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME BOTOEIRA
- DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA
- DETECTOR PONTUAL DE TEMPERATURA
- TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES
- HIDRANTE SIMPLES
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- LEGENDA - SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO L/H - DIMENSÕES DA PLACA -EM mm
- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IMPLANTAÇÃO EM PLANTA BAIXA DO PROJETO CÓDIGO - TIPO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE L/H - DIM. DA PLACA - CONF. DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISÃO

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL

QTDE	CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
3	A5		ALERTA GERAL	544	Símbolo triangular Fundo: amarelo Símbolo: preto Faixa Triangular: preta	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE QUADRO DE LUZ
13	S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Símbolo: fotoluminescente Sinalização: verde	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES E MINIMAS: L= 2,5 H
7	S3	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" na horizontal e ortogonal ao eixo seta direcional Sinalização: verde altura da letra variável	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
7	S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e pictograma ao eixo seta direcional fotoluminescente, com altura da letra variável ou o inverso	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

LUMINÁRIAS

QTDE	ITEM
13	Luminária de Emergência na parede

EXTINTORES E COMPONENTES

QTDE	ITEM
3	Extintor Portátil - 2-A:20-B:C

PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRE - PTPID

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO	OCUPAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO	C.I MJ/m²	Nº de pav.	Pé Direito (m)	ÁREA (m²)
TÉRREO	H-6 CLÍNICA, CONSULTÓRIOS / SEM INTERNAÇÃO	300 MJ/m²	01	3,00m	710,00

ALTURA 3,00 m | RISCO RL | ÁREA EXIST. 710,00 m² | ÁREA TOTAL 710,00 m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

X	ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS	X	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
	SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES		ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIOS
	SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	X	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA
	COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	X	EXTINTORES DE INCENDIOS
X	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO		HIDRANTES E MANGOTINHOS
X	SAIDAS DE EMERGENCIA		CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLERS)
X	BRIGADA DE INCÊNDIO		RESFRIAMENTO
	CONTROLE DE FUMAÇA		ESPUMA
	PLANO DE EMERGENCIA		SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS
	GÁS CANALIZADO		COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
	DETEÇÃO DE INCÊNDIO		

RESERVATÓRIOS INFERIOR 0,00 m³ | SUPERIOR 0,00 m³ | RTI 0,00 m³ | SPK 0,00 m³

ACIONAMENTO DO CONJ. MOTO BOMBA | BOTOEIRA "LIGA" ☐ | BOMBA JOCKEY ☐ | VÁLVULA DE FLUXO ☐

CENTRAL DE GLP SIM ☐ NÃO ☒ CAPACIDADE | QUANTIDADE | VOL. IND.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/Substituição	Nº do PSCIP

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JARDIM PARANÁ

END.: RUA PONTA GROSSA, 245 - JARDIM PARANÁ, ASSIS/SP

ÁREA:	OCUPAÇÃO:	P/USO DO CBMSP
710,00 m²	H-6 CLINICA / CONSULTÓRIO	

PRANCHA 01/01

CONTEUDO DA PRANCHA
PLANTA DE SINALIZAÇÃO
DETALHAMENTOS

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CNPJ 46.179.941/0001-35

ESCALA: Como indicada

RESP. TECNICO: W.G.A — WELLINGTON GABRIEL XAVIER ALVES LLOYDARIS 26261521536 Assinado de forma digital por WELLINGTON GABRIEL XAVIER ALVES LLOYDARIS 26261521536 05:59:03 -03'00'
WELLINGTON G. A. XAVIER - CREA/PR 190613/D

DATA: OUT/2026